

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE n. 06/2022

Il sottoscritto Matteo Bonato, titolare o legale rappresentante dell'impresa BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58 , comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642
- ☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) impianto abitazione inteso come:

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da DELLAI DANIELA - FRANZINA CARLO, VIA VALLE DEI MOLINI N. 6, ARCUGNANO installato nei locali siti nel comune di ARCUGNANO (VI), VIA VALLE DEI MOLINI N. 6, di proprietà di DELLAI DANIELA - FRANZINA CARLO, VIA VALLE DEI MOLINI N. 6, ARCUGNANO, VI, in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 4.5 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5
- ☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10
- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:

- ☒ rapporto di verifica
- ☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
- ☒ descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 06/07/2022

Il responsabile tecnico dichiarante

BO.MA.LUX impianti elettrici

di BONATO MATTEO
sedi: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)
residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)
C.F.: BNTMTT75P16L840S - P.IVA: 00925410243
Tel. 3356590208 - fax 0444/550700 - cell. 3356590208



(timbro e firma)

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

BO.MA.LUX

IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

Via Cenge n.58 – 36057 Arcugnano (VI)

C.F.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243

Tel. e fax 0444/550700

E.MAIL bomalux@libero.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
IMPIANTO ELETTRICO
APPARTAMENTO

N.06/22

COMMITTENTE: DELLAI DANIELA FRANZINA CARLO

LUOGO : VIA VALLE DEI MOLINI N.6

OGGETTO: NUOVO IMPIANTO
FG.17 MAPP.211 SUB 5

DATA: 6 LUGLIO 2022

Indice

- 1 Sede 2
- 2 Informazioni costitutive 2
- 3 Titolari di cariche o qualifiche 2
- 4 Attività, albi ruoli e licenze 3
- 5 Aggiornamento impresa 4

1 Sede

Indirizzo Sede

ARCUGNANO (VI)
VIA CENGÈ 58 CAP 36057
Telefono: 0444 326921
Telefax: 0444 550700

Domicilio digitale/PEC

bonatomatteo@pec.it

Partita IVA

00925410243

Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

VI - 276760

2 Informazioni costitutive

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: BNTMTT75P16L840S
Data di annotazione: 10/05/2000
Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero di annotazione: BNTMTT75P16L840S
del Registro delle Imprese di VICENZA
Precedente numero di iscrizione: VI-2000-23642
Data di annotazione: 10/05/2000

sezioni

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 10/05/2000
con il numero albo artigiani: VI-83401

3 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario

BONATO MATTEO



Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

BO.MA.LUX DI BONATO
MATTEO



SCTEHL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede
ARCUGNANO (VI) VIA CENGÈ
58 CAP 36057
bonatomatteo@pec.it
Domicilio digitale/PEC
0444 326921
Telefono
VI - 276760
Numero REA
BNTMTT75P16L840S
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
00925410243
Forma giuridica
impresa individuale
Data iscrizione
10/05/2000
Data ultimo protocollo
02/09/2015
Titolare di impresa
BONATO MATTEO
individuale

ATTIVITÀ

Stato attività
attiva
Data inizio attività
07/02/2000
Attività esercitata
installazione e manutenzione di
impianti elettrici civili ed
industriali.
Codice ATECO
43.21.01
Codice NACE
43.21
Attività import export
-
Contratto di rete
-
Albi ruoli e licenze
sì
Albi e registri ambientali
-

L'IMPRESA IN CIFRE

Addetti al 30/09/2021
1
Titolari di cariche
1
Unità locali
0
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi
0
Trasferimenti di sede
0
Partecipazioni ⁽¹⁾
-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA
-
Certificazioni di
QUALITÀ
-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti
-

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

abilitazioni per gli impianti D.M.
37/2008

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

- 1) Lettera A
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
Limitatamente a: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: VI
Data accertamento: 27/02/1997
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	02/09/2015
------------------------	------------

Titolare Firmatario
BONATO MATTEO

Nato a VICENZA (VI) il 16/09/1975
Codice fiscale: BNTMTT75P16L840S
ARCUGNANO (VI)
VIA CENGE 58 CAP 36057

residenza

carica
titolare firmatario

4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	07/02/2000
Attività esercitata	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI.

Attività

inizio attività
(informazione storica)
Data inizio dell'attività dell'impresa: 07/02/2000

attività esercitata nella sede

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI.

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: primaria Albo Artigiani
Data inizio: 07/02/2000

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
(Dati rilevati al 30/09/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1

Addetti nel comune di
ARCUGNANO (VI)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 83401
Provincia: VI
Data domanda/accertamento: 24/02/2000
Data delibera: 27/03/2000

attività

Data inizio attività: 07/02/2000

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Abilitazioni

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI
E SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell'esecuzione dell'impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

- o CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.
- o CEI 20-22 Norme per la prova dei cavi non propaganti l'incendio.
- o CEI 20-40 Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione.
- o CEI 23-3 Interruttori automatici di sovrapotenza.
- o CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.
- o CEI 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.
- o CEI 23-42 Interruttori differenziali.
- o CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.
- o CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra.
- o Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.
- o Tutte le vigenti, ed emanate in corso d'opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 220V, potenza 4.5 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell'impianto e materiali installati: Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall'istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO

- Il **quadro generale abitazione** è di tipo VIMAR da incasso 36 moduli IP40, è situato all'ingresso dell'appartamento da dove deriva la distribuzione di tutto l'impianto.
- Nel Quadro generale sono presenti interruttori differenziali con sensibilità 0,03 mA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti, di tipo GW 2x25A e interruttori magnetotermici bipolari di tipo GW C6, C10 e C16 per distribuire le varie linee presenti (vedi disegni allegati)
- I fili utilizzati per il collegamento sono di tipo FS17 con sezioni finali di 1 mm2 per l'impianto 12V, di 1,5 mm2 per l'impianto luce e di 2,5 mm2 per l'impianto prese, per i montanti e linee il filo è di sezione 4 e 6 mm2.
- I frutti di collegamento dell'appartamento sono di tipo VIMAR SERIE PLANA completi di ogni sua parte marchiati IMQ CE.
- Il quadro generale alimenta anche il quadro zona comune di marca Vimar incasso 24md, posto nell'atrio di ingresso e che gestisce le luci comuni, esterne e corridoio, l'impianto citofono.
- L'impianto di terra è collegato all'impianto esistente del locale al piano terra con morsetto principale nella nicchia vano contatori.
- L'impianto tv fa capo a una scatola da incasso situata nel corridoio secondo piano con la centralina per l'amplificazione dell'impianto e la distribuzione delle prese appartamento.

DISPOSIZIONI TUBAZIONI E SCATOLE SOTTO TRACCE ED ESTERNE

La distribuzione elettrica dell'impianto è eseguita con tubazione corrugata posta lungo le pareti di cartongesso con inserimento delle scatole di derivazione e scatole portafuoco.

Le tubazioni sottotraccia sono di tipo corrugato in PVC di vari colori e sezioni con scatole di derivazioni di zona separate per i vari tipi di impianti:
tubo nero-distribuzione energia elettrica,
tubo marrone-impianto tv,
tubo verde-impianto trasmissione dati,
tubo bianco-impianto citofono.

La dislocazione delle varie scatole di derivazione, della zona dei montanti dei vari piani ed altri punti principali per l'impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei cavi sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
Resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento (___ Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio:
- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno;

- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.);
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.


- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ.
L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti.

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

QUADRO GENERALE: tipo vimar incasso 36 MD ip 44

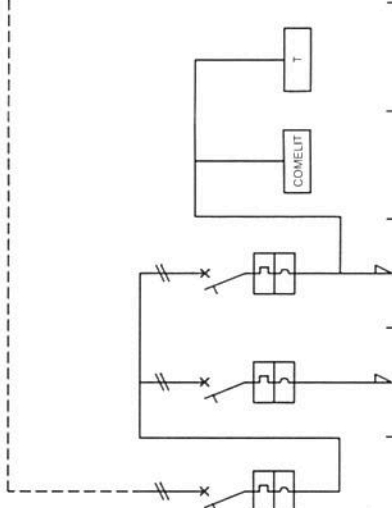



QUADRO COMUNE ZONA INGRESSO

di tipo vimar incasso 24 MD ip 44

Committente:	DELLAI-DANIELA FRANZINA-CARLO			Progettista	
Progetto:	ABITAZIONE VIA-VALLE-DEI-MOLINI N.6 ARCUGNANO FG17-MAPP211-SUB-5			Progetto PROGETTO	
Titolo Elaborato:	DISEGNO QUADRO-ELETTTRICO-GENERALE			Tavola ELABORATO	
BO.MA.LUX Impianti elettrici di Bonato Matteo via Cerge n.58 Arcugnano (vi) 0444550700 3356590208 Cod Fisc. e P.IVA BN1N1775P16L840S 00925410243				Data	09/06/2022
				Scala	SCALA
				Disegnatore	BONATO-MATTEO

GENERALE QUADRO	LINEA PRESA	LINEA LUCE	ALIMENTATORE CITOFONO	TEMPORIZZATORE LUCE
3 X 4 FS17	3 X 2,5 FS17	3 X1,5 FS17		3 X 1,5 FS17
AUT. MAGN. 16	AUT. MAGN. 16	AUT. MAGN. 6		
C 4,5	C 4,5	C 4,5		

Il presente disegno è di proprietà del progettista che ne conserva la tutela a 4 anni (D. Lgs. n. 1/94 art. 17, c. 2).

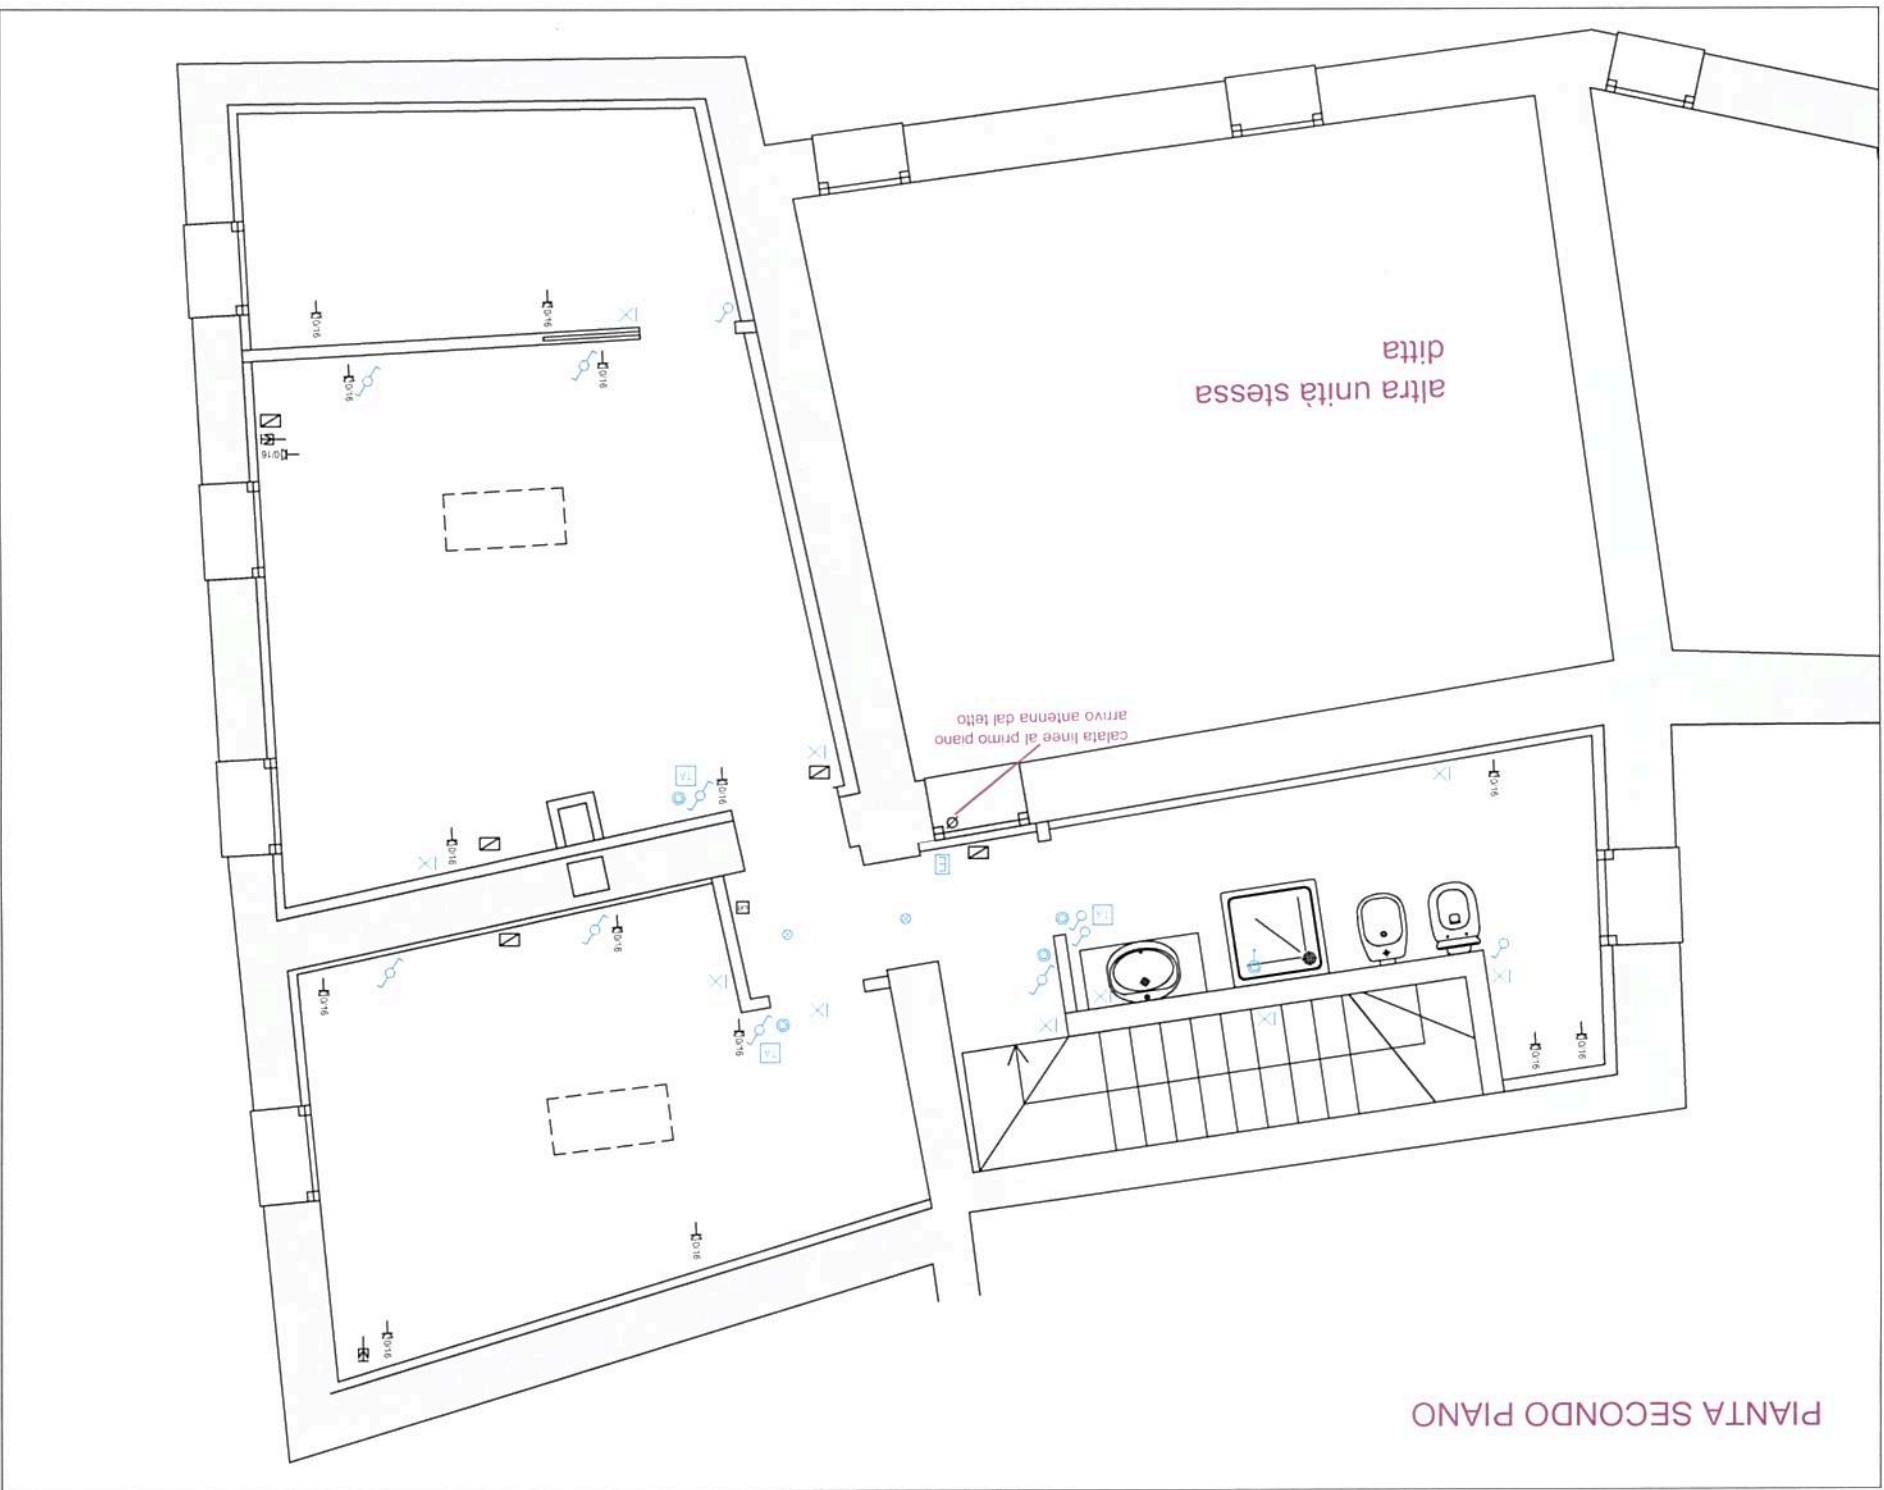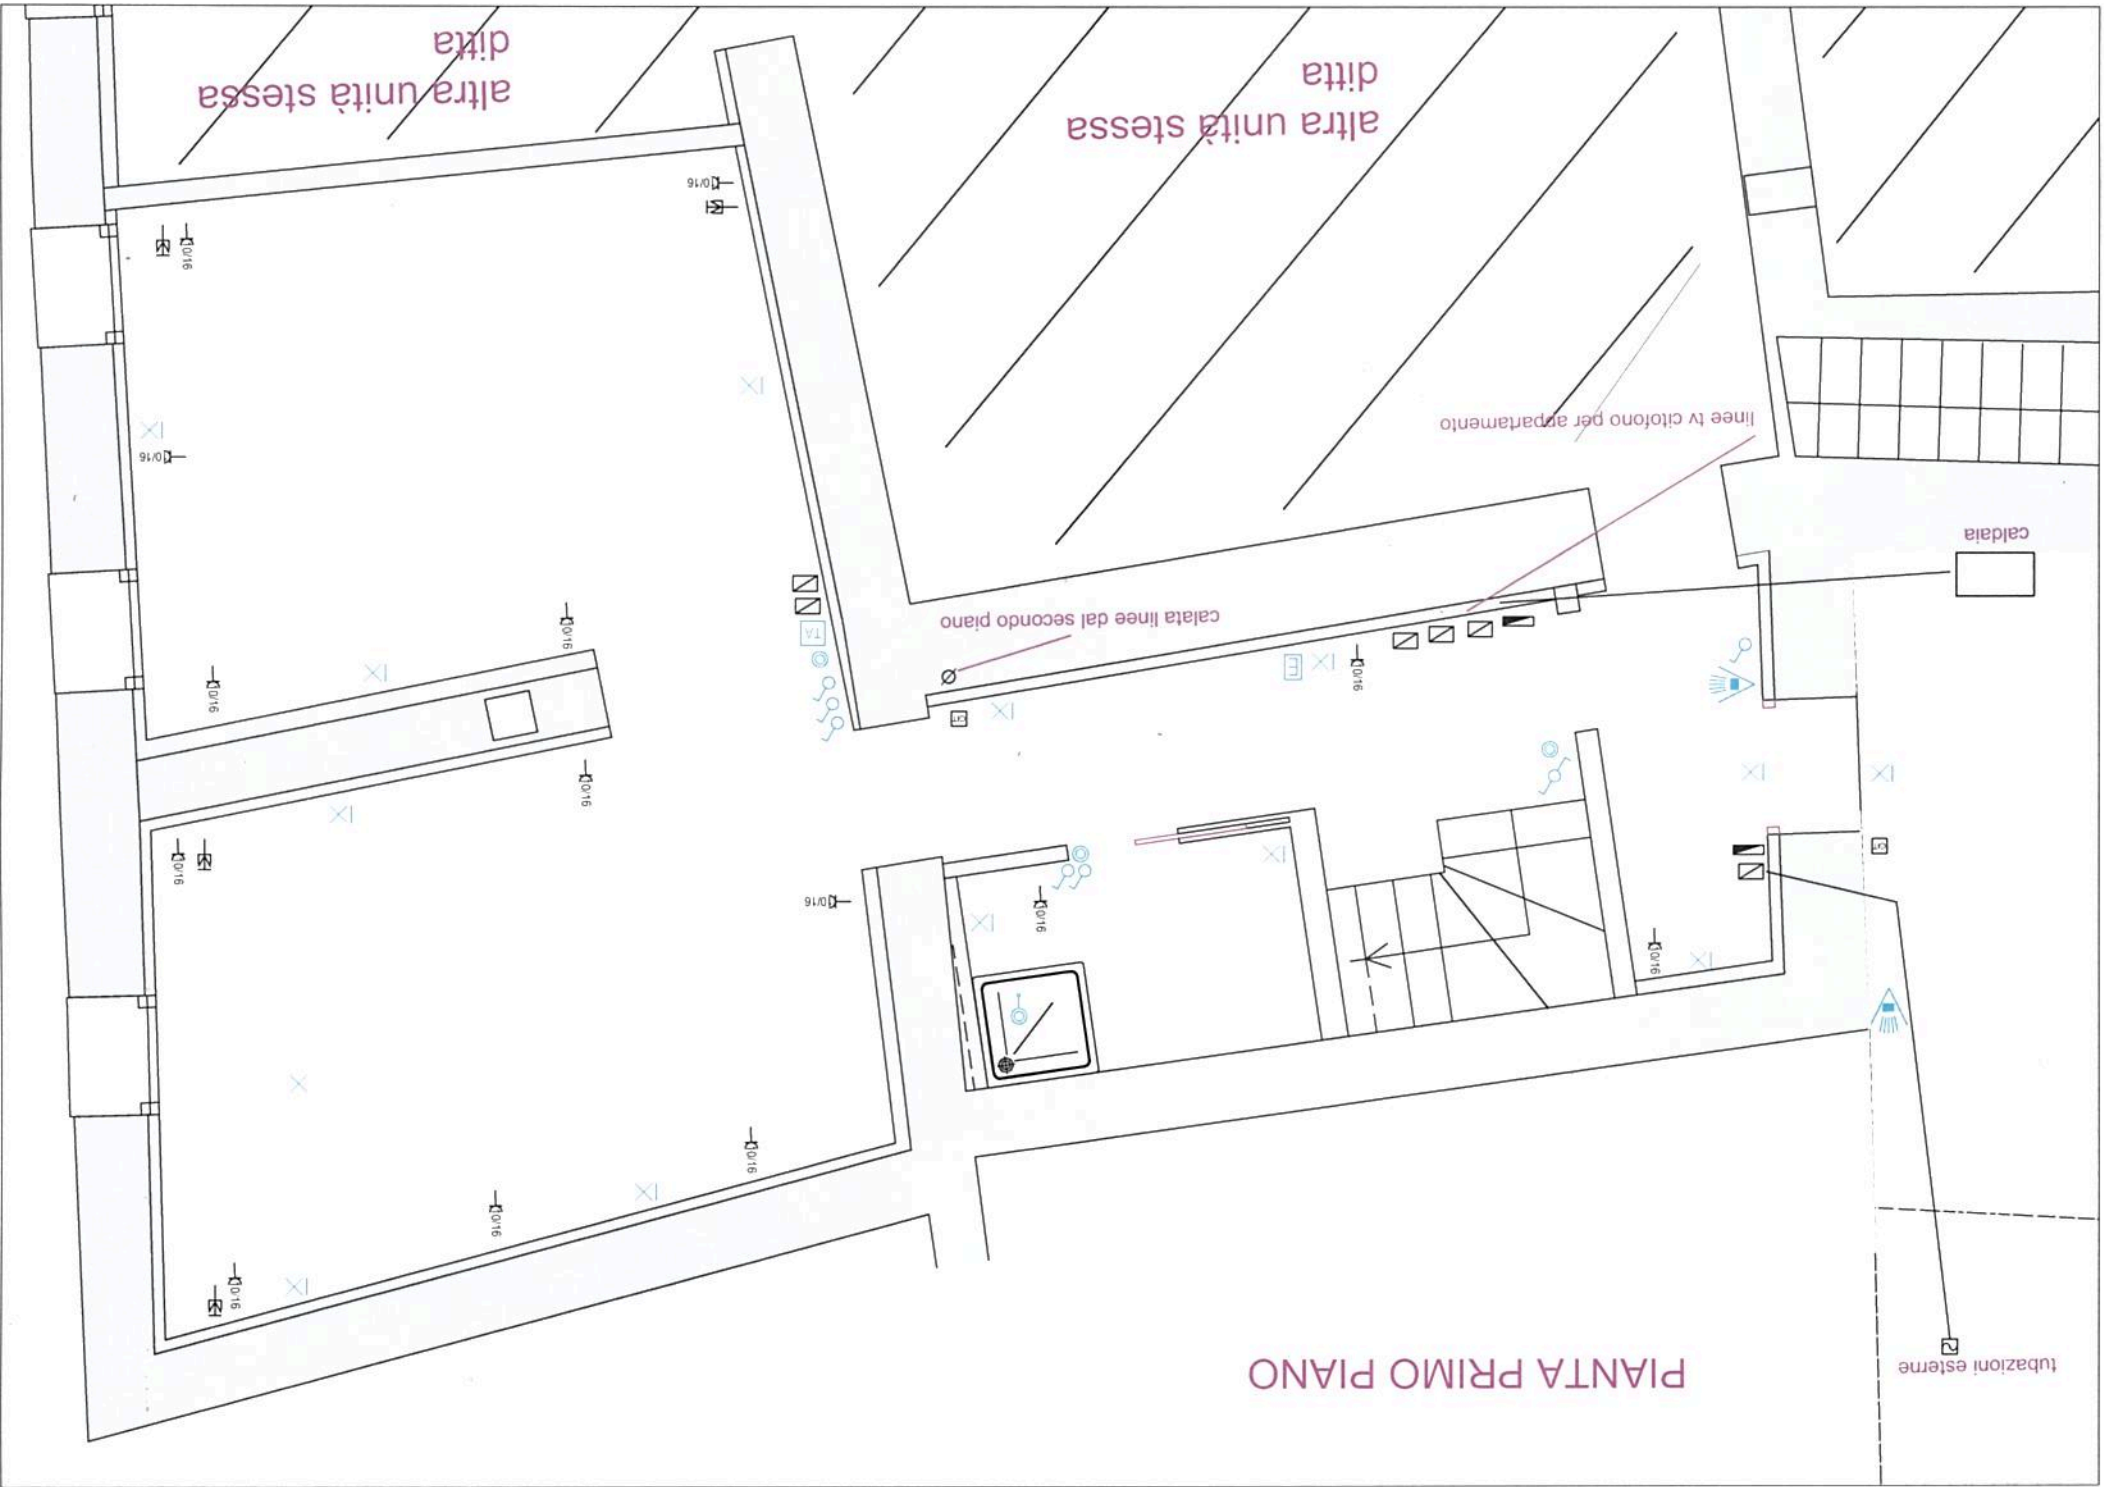

BO.MALLUX IMPIANTI ELETTRICI
DI BONATO MATTEO

prove effettuate 05/06/2022
appartamento primo piano

N°	Misure	Esito:	Descrizione
175	Ufficio 0011175 RCD - Corrente di intervento	Ok	prova differenziale da presa caldaia
30/07/2016 09:36:00			
RCD - Corrente di intervento			
Tempo d'intervento			
Corrente d'intervento			
Tensione di contatto			
V/L/N			
V/L/PE			
Frequenza			
Tipo Differenziale			
Idn			
Forma d'onda corrente di test			
Fase della corrente di test			
Limite tensione di contatto			
Sistema Elettrico			
176	Ufficio 0011176 RCD - Corrente di intervento	Ok	prova differenziale da presa cucina
30/07/2016 09:38:00			
RCD - Corrente di intervento			
Tempo d'intervento			
Corrente d'intervento			
Tensione di contatto			
V/L/N			
V/L/PE			
Frequenza			
Tipo Differenziale			
Idn			
Forma d'onda corrente di test			
Fase della corrente di test			
Limite tensione di contatto			
Sistema Elettrico			
177	Ufficio 0011177 RCD - Corrente di intervento	Ok	prova differenziale da presa piano cucina
30/07/2016 09:40:00			
RCD - Corrente di intervento			
Tempo d'intervento			
Corrente d'intervento			
Tensione di contatto			
V/L/N			
V/L/PE			
Frequenza			
Tipo Differenziale			
Idn			
Forma d'onda corrente di test			
Fase della corrente di test			
Limite tensione di contatto			
Sistema Elettrico			
178	Ufficio 0011178 RCD - Corrente di intervento	Ok	prova differenziale da presa bagno primo piano
30/07/2016 09:41:00			
RCD - Corrente di intervento			
Tempo d'intervento			
Corrente d'intervento			
Tensione di contatto			
V/L/N			
V/L/PE			
Frequenza			
Tipo Differenziale			
Idn			
Forma d'onda corrente di test			
Fase della corrente di test			
Limite tensione di contatto			
Sistema Elettrico			
179	Ufficio 0011179 RCD - Corrente di intervento	Ok	prova differenziale da presa lavatrice
30/07/2016 09:41:00			
RCD - Corrente di intervento			
Tempo d'intervento			
Corrente d'intervento			
Tensione di contatto			
V/L/N			
V/L/PE			
Frequenza			
Tipo Differenziale			
Idn			
Forma d'onda corrente di test			
Fase della corrente di test			
Limite tensione di contatto			
Sistema Elettrico			
180	Ufficio 0011180 RCD - Corrente di intervento	Ok	prova differenziale da presa corridoio primp piano
30/07/2016 09:42:00			
RCD - Corrente di intervento			
Tempo d'intervento			
Corrente d'intervento			
Tensione di contatto			
V/L/N			
V/L/PE			
Frequenza			
Tipo Differenziale			
Idn			
Forma d'onda corrente di test			
Fase della corrente di test			
Limite tensione di contatto			
Sistema Elettrico			

BO.MA.LUX

impianti elettrici

di Bonato Matteo

COMMITTENTE

OGGETTO

LEGENDA SIMBOLI

FILE

REVISIONE

A

01

FOGLIO

LEGENDA SIMBOLI	
	CONTATORE ENERGIA ELETTRICA
	QUADRO ELETTRICO
	PRESA ASPIRAZIONE
	PRESA TELEFONICA INCASSO
	PRESA 2P+T 10/16A ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	PRESA TV ENTRO SCATOLA PORTA FRUTTI A INCASSO
	SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO
	POZZETTO TELEFONO
	POZZETTO ENERGIA
	PUNTO CITOFONO
	PASSAGGIO TUBAZIONI DA PIANI DIVERSI
	RIVELATORE DI PRESENZA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	INTERRUTTORE BIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	DEVIATORE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	PULSANTE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	FARETTO INCASSO A SOFFITTO
	PULSANTE A TIRANTE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	FARETTO INCASSO
	LAMPADA DI EMERGENZA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	SIRENA ESTERNA ALLARME
	TASTIERA COMANDO ALLARME
	SENSORE INFRAROSSO
	SENSORE PORTA - FINESTRA

ELABORATO DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA'. NON RIPRODUCIBILE O DIVULGABILE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. ART. 99 - L.22/4/41 n. 633

Ra - No Trip - sis TT - Tensione di contatto - mod. Loop NPE	
Rmis	5,87 Ω
Tensione di contatto	0,2 V
V LUPE	236 V
Frequenza	50 Hz
Corrente nominale RCD	30 mA
Limite tensione di contatto	50 V
Sistema Elettrico	TT

B.O. IVA LUX impianti elettrici
di BONATO MATTEO
Sede: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)
Residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)
C.F.: ENI MTT 7*0161840S - P.IVA: 00424610243
Tel. e fax 0444/550700-cell. 335/5590208
e-mail: bonolux@libero.it

[Signature]