

**BO.MA.LUX**  
**IMPIANTI ELETTRICI**

di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 -36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA: 00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**IMPIANTO ELETTRICO**  
**N. 03/2021**

**COMMITTENTE:** PRANOVI MARIA ROSA

**LUOGO:** VIALE S. LAZZARO N. 58  
36100 VICENZA  
(fg 48 mapp 1414 sub 85)

**OGGETTO:** IMPIANTO ELETTRICO

**DATA:** 10 APRILE 2021

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE N. 03/2021**

Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell'impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) elettrico inteso come:

nuovo impianto     trasformazione     ampliamento     manutenzione straordinaria     altro

commissionato da: Pranovi Maria Rosa, installato nei locali siti nel comune di VICENZA (VI), Viale San Lazzaro n. 58, di proprietà di Pranovi Maria Rosa, via Roma n.67 Altavila Vicentina (VI) , in edificio adibito ad uso:

industriale     civile     commercio     altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW.

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da  
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10  
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)  
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

**Allegati obbligatori:**

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7  
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati  
 schema di impianto realizzato  
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti  
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali  
 attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

**Allegati facoltativi:**

rapporto di verifica  
 istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)  
 compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)  
 descrizione completa dell'intervento eseguito

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico e dichiarante

Il committente

data 10/04/2021

BO.MA.LUX impianti elettrici  
di BONATO MATTEO  
sede: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)  
residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)  
C.F. BNTMTT75P16L840S - P.IVA: 00925410243  
Tel. 0444550700 / 04446500700 - Fax 04446500708  
e-mail: bonatolux@libero.it

(timbro e firma)

(firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

### BO.MA.LUX DI BONATO MATTEO



RBH9Y2

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	ARCUGNANO (VI) VIA CENG 58 CAP 36057
Indirizzo PEC	bonatomatteo@pec.it
Telefono	0444 326921
Numero REA	VI - 276760
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	BNTMTT75P16L840S
Partita IVA	00925410243
Forma giuridica	impresa individuale
Data iscrizione	10/05/2000
Data ultimo protocollo	02/09/2015
Titolare di impresa	BONATO MATTEO
individuale	

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	07/02/2000
Attività esercitata	installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.
Codice ATECO	43.21.01
Codice NACE	43.21
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Addetti al 31/12/2019	1
Titolari di cariche	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni costitutive .....	2
3 Titolari di cariche o qualifiche .....	2
4 Attività, albi ruoli e licenze .....	3
5 Aggiornamento impresa .....	4

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede</b>	ARCUGNANO (VI) VIA CENGHE 58 CAP 36057 Telefono: 0444 326921 Telefax: 0444 550700
<b>Indirizzo PEC</b>	bonatomatteo@pec.it
<b>Partita IVA</b>	00925410243
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	VI - 276760

## 2 Informazioni costitutive

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: BNTMTT75P16L840S Data di annotazione: 10/05/2000 Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)
-------------------------	--

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero di annotazione: BNTMTT75P16L840S  
del Registro delle Imprese di VICENZA  
Precedente numero di iscrizione: VI-2000-23642  
Data di annotazione: 10/05/2000

**sezioni** Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 10/05/2000  
con il numero albo artigiani: VI-83401

## 3 Titolari di cariche o qualifiche

<b>Titolare Firmatario</b>	BONATO MATTEO
----------------------------	---------------

**Titolare Firmatario**  
**BONATO MATTEO**

Nato a VICENZA (VI) il 16/09/1975  
Codice fiscale: BNTMTT75P16L840S

**residenza**

ARCUGNANO (VI)  
VIA CENGHE 58 CAP 36057

**carica**

titolare firmatario

#### 4 Attività, albi ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	1
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	07/02/2000
<b>Attività esercitata</b>	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI.

#### Attività

**inizio attività**  
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 07/02/2000

**attività esercitata nella sede**

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI.

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: primaria Albo Artigiani  
Data inizio: 07/02/2000

**Addetti**  
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019

(Dati rilevati al 31/12/2019)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1	1

**Addetti nel comune di**  
**ARCUGNANO (VI)**  
**Sede**

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1	1

#### Albi e Ruoli

**Albo Imprese Artigiane**

Numero: 83401  
Provincia: VI  
Data domanda/accertamento: 24/02/2000  
Data delibera: 27/03/2000

**attività**

Data inizio attività: 07/02/2000  
installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali

#### Abilitazioni

**abilitazioni per gli impianti D.M.  
37/2008**

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Limitatamente a: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: VI

Data accertamento: 27/02/1997

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

**5 Aggiornamento impresa**

Data ultimo protocollo

02/09/2015

## **Allegati alla dichiarazione di conformità**

### **RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI**

e

### **SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO**

**Normative:** Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell'esecuzione dell'impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

- CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.
- CEI 20-22 Norme per la prova dei cavi non propaganti l'incendio.
- CEI 20-40 Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione.
- CEI 23-3 Interruttori automatici di sovraccorrente.
- CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e simili e relative varianti V2 e V3.
- CEI 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.
- CEI 23-42 Interruttori differenziali.
- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.
- CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra.
- Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.
- Tutte le vigenti, ed emanate in corso d'opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

**Sistema di distribuzione:** Fornitura linea in sistema TT, tensione 380V 3F+N , potenza 6 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6 KA.

**Sviluppo dell'impianto e materiali installati:** Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall'Istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

### **DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO e LAVORI ESEGUITI**

- La distribuzione elettrica già esistente deriva da proprio contatore posto in apposito locale condominiale.
- È stato installato un nuovo interruttore generale di protezione di tipo magnetotermico differenziale 4x25A 0,5 classe AS in apposito quadro elettrico da esterno 8MD esistente a fianco del contatore.
- La linea elettrica principale presente è di tipo FG7 con cordine singole di diametro 16 mm.
- All'interno dell'ufficio è stato installato un nuovo Quadro da esterno 54MD IP40 in sostituzione del Vecchio Quadro ad incasso nel locale bagno.
- Dal quadro generale derivano le nuove linee di distribuzione dell'impianto elettrico (vedi disegni) con magnetotermici differenziali con sensibilità 0,03 mA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti e interruttori magnetotermici bipolarari di tipo GW C6, C10 e C16 per protezione e distribuzione delle varie linee (vedi disegni allegati)
- Nel locale è stata eseguita nuova distribuzione elettrica sulle nuove pareti in cartongesso create per dividere le varie stanze con tubazione corrugata e scatole da incasso sia portafrutto sia derivazione (vedi disegni).
- I fili utilizzati sono di tipo FS17 di varie sezioni 1,5 mm<sup>2</sup> per il circuito illuminazione, 2,5 mm<sup>2</sup> per la distribuzione delle prese e 4 mm<sup>2</sup> per le linee principali.
- È stata riallacciata la distribuzione delle prese esistenti con tubazioni sotto pavimentazione poste sui muri perimetrali portanti (vedi disegni).
- Sono state alimentate le tre nuove macchine di condizionamento con linee separate 3x2,5 mm<sup>2</sup>

FS17 al Quadro generale.

- È stata alimentata la nuova caldaia con linea al Quadro generale 3x1,5 mm<sup>2</sup> FS17.
- È stata eseguita la distribuzione di punti presa dati di tipo CAT6 con punto centrale posto nel primo ufficio dove andrà posto lo switch futuro per l'allaccio dell'impianto.
- I frutti di collegamento dell'impianto sono di tipo Vimar Plana bianca completa di accessori marchiati IMQ CE.
- È stato predisposto per un futuro allaccio la chiamata disabili sul nuovo bagno creato.
- Sono state installate 2 lampade di emergenza di tipo da esterno 11W led : una in corridoio di ingresso e una in corridoio bagni.
- È stato eseguito l'allaccio all'impianto di terra al cavo di arrivo esistente insieme alla linea elettrica principale.
- È stato installato un impianto citofonico di chiamata di marca Elvox posto all'esterno della porta di ingresso sulla struttura metallica portante composto da citofono e suoneria in corridoio, da posto esterno e elettrificazione della porta di ingresso con comando di apertura interni (vedi disegni).

## Rapporto di verifica

### Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriere architettoniche) sono rispettate.

### Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (1,23Ω).

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.

## Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

*Tipo impianto*

Impianto in un luogo ordinario

*Istruzioni*

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio lasciare aperti quadri elettrici con parti in tensione accessibili.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). \*


Il titolare dell'attività deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accettare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

\* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

BO.MA.LUX impianti elettrici  
di BONATO MATTEO  
sede: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)  
residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)  
C.F.: BNT MTT 74P16 I-840S - P.IVA: 09925410243  
Tel. e fax 0444/550700-cell. 335/6590208  
e-mail: homalux@libero.it




QUADRO DA ESTERNO 54 MODULI IP 40

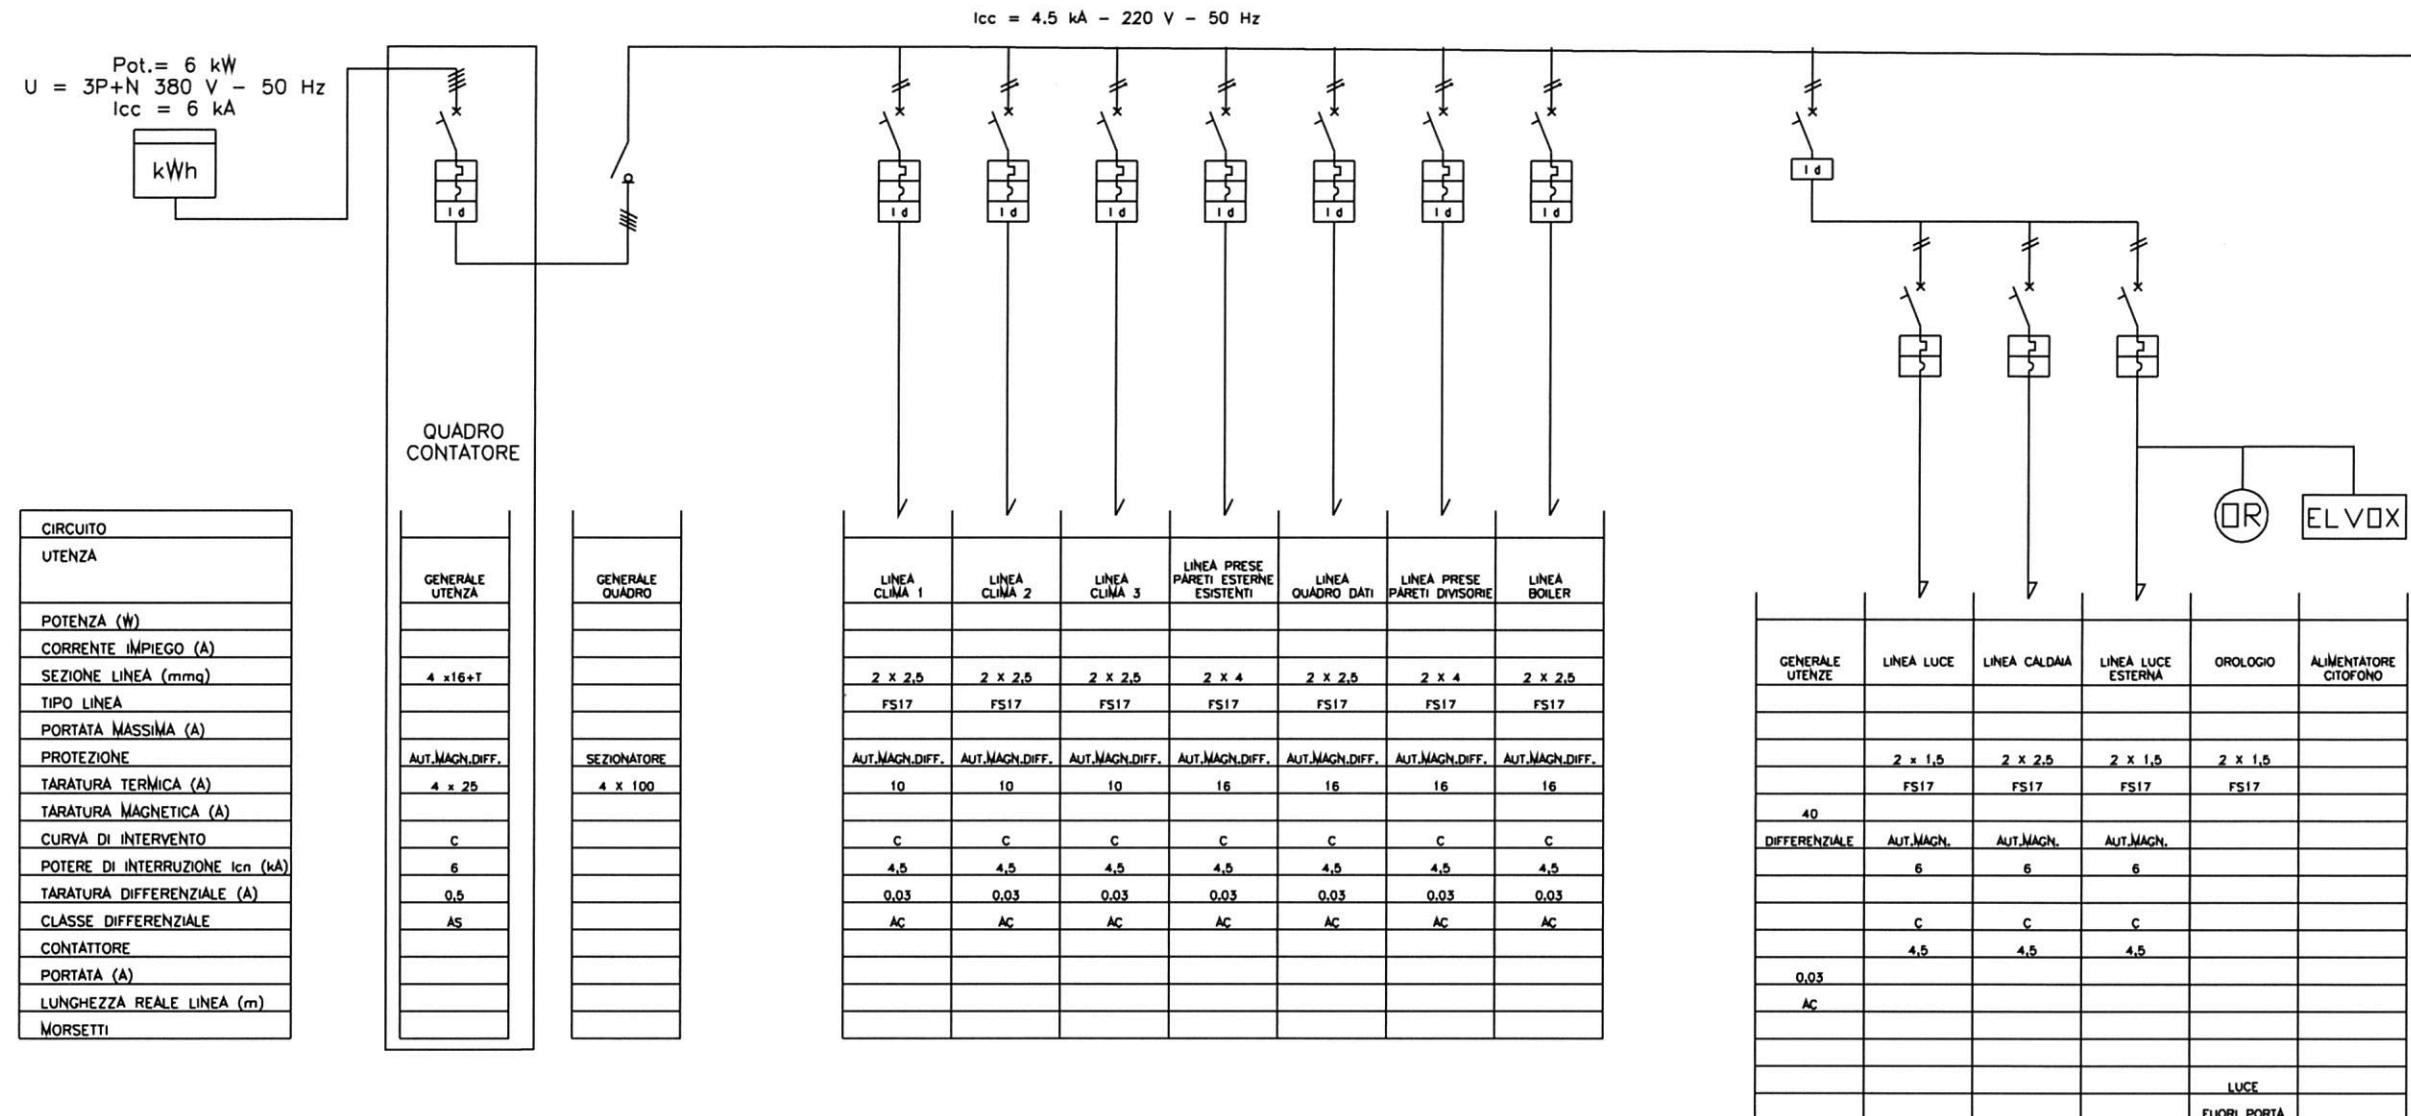

- CONTENITORE IN PLASTICA
- PORTA TRASPARENTE
- FORMA DI SEGREGAZIONE:  
FORMA 2 (CEI 17-13/1)
- GRADO DI PROTEZIONE: IP. 40
- SPAZIO MINIMO A  
DISPOSIZIONE PER  
EVENTUALI AMPLIAMENTI: 20%

Rev:	Data:	Descrizione:	Approvato:
Committente:		<b>PRANOV MARIAROSA</b>	Progettista:
Progetto:		UFFICIO VIALE-SAN-LAZZARO N.58 VICENZA	Progetto: <b>PROGETTO</b>
Titolo Elaborato:		DISEGNO QUADRO-ELETTRICO GENERALE CALDAIA	Tavola: <b>ELABORATO</b>
		<b>BO.MA.LUX</b>	Data: 09/04/2021
		<b>Impianti elettrici di Bonato Matteo</b>	Scala: SCALA
		via Cenge n.58 Arcugnano (vi) 0444550700 3356590208	Disegnatore: <b>BONATO-MATTEO</b>
		Cod.Fisc. e P.IVA BNTMTT75P16L840S 00925410243	

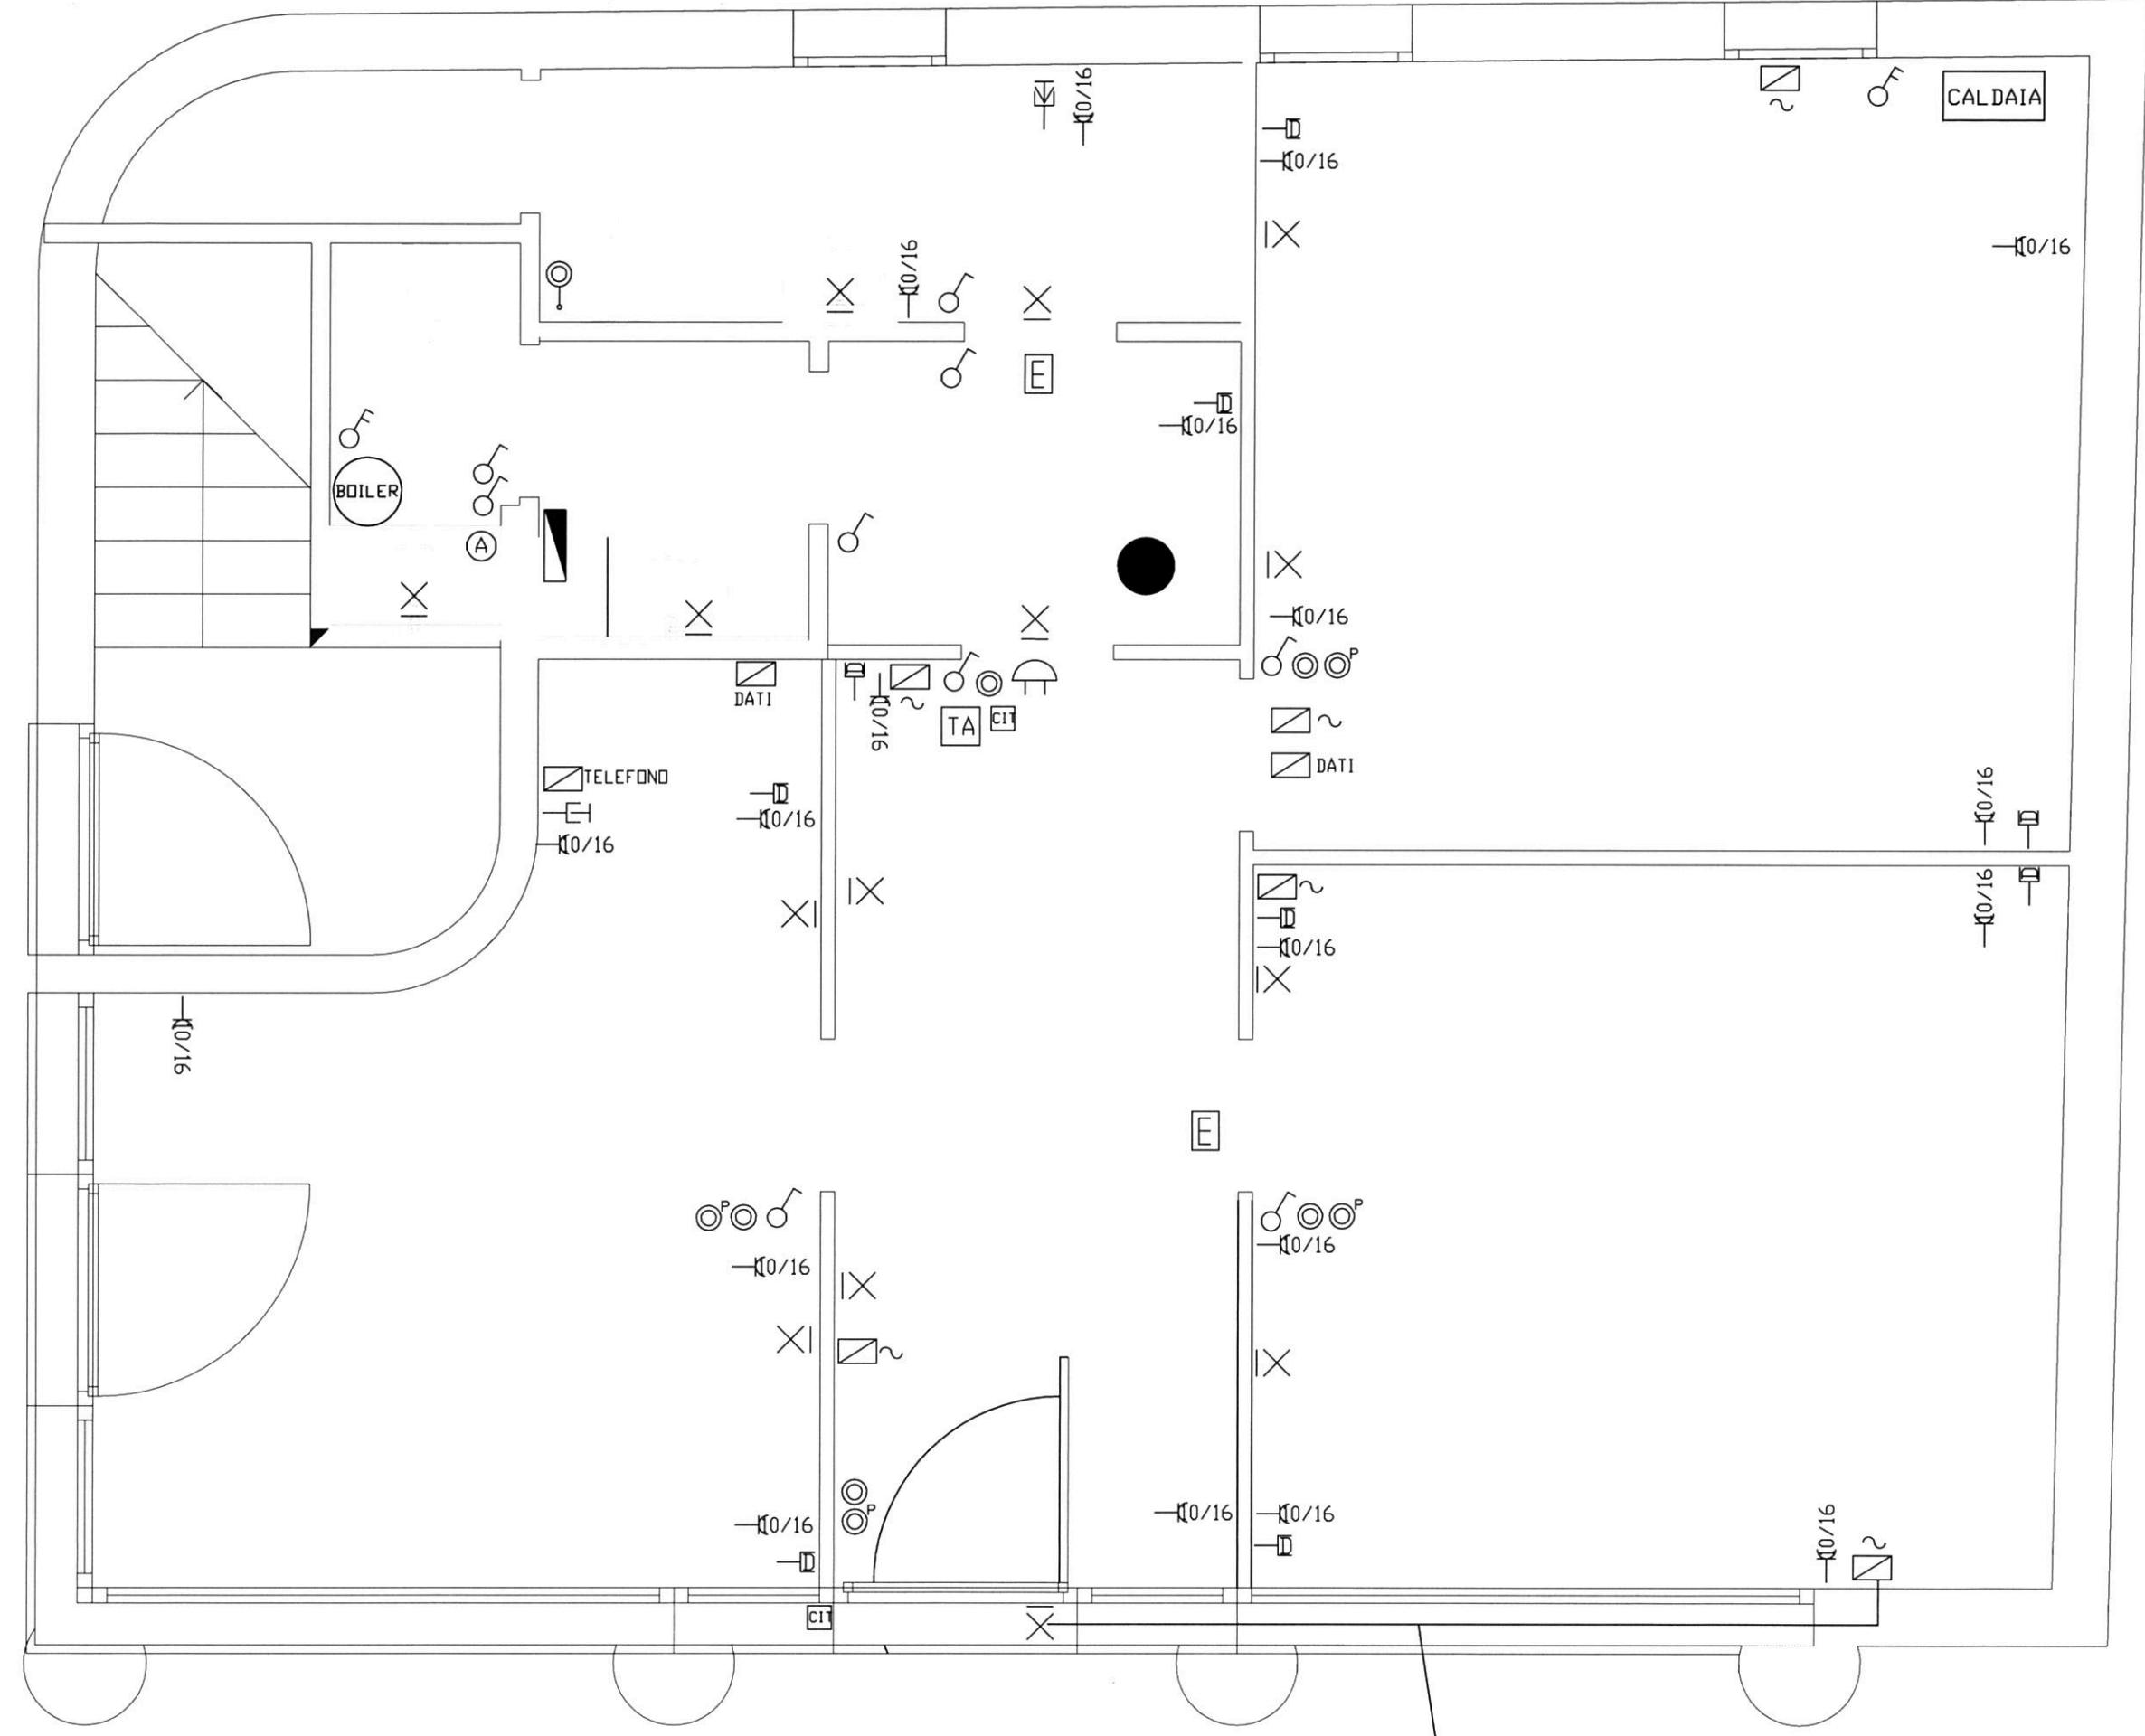

CANALINA ESTERNA + CAVO 3X1,5

BO.MA.LUX	COMMITTENTE PRANDVI MARIA	ROSSA	OGGETTO PIANTA UFFICIO
impianti elettrici			

FILE E01	FOGLIO 03
REVISIONE A	

## LEGENDA SIMBOLI

	CONTATORE ENERGIA ELETTRICA
	QUADRO ELETTRICO
	PRESA DATI
	PRESA TELEFONICA INCASSO
	PRESA 2P+T 10/16A ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	PRESA TV ENTRO SCATOLA PORTA FRUTTI A INCASSO
	SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO
	PULSANTE TAPPARELLA
	POZZETTO ENERGIA
	PUNTO CITOFONO
	PASSAGGIO TUBAZIONI DA PIANI DIVERSI
	ASPIRATORE
	INTERRUTTORE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	INTERRUTTORE BIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	DEVIATORE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	PULSANTE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTI A INCASSO
	PULSANTE APRIPORTA
	PULSANTE A TIRANTE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	SUONERIA INTERNA
	LAMPADA DI EMERGENZA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	SIRENA ESTERNA ALLARME
	TASTIERA COMANDO ALLARME
	SENSORE INFRAROSSO
	SENSORE PORTA - FINESTRA

FILE	E01	FOGLIO
REVISIONE	A	01
<b>OGGETTO</b>		
COMMITTENTE	ROSA	LEGENDA SIMBOLI
MPRANOVI MARIA		
impianti elettrici		

PROVE UFFICIO:  
PRANOVI MARIA ROSA  
VIALE SAN LAZZARO N.58 VICENZA

N°	Misura		Esito:	Descrizione
29	Cabina 00129 RCD - Sequenza Auto	24/03/2015 17:40:00	Ok	PROVA DIFFERENZIALE LINEA LUCI
	RCD - Sequenza Auto			
	Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 0°	30 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 180°	19 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 0°	6 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 180°	16 ms	Ok	
	Tensione di contatto	0 V		
	V L/N	222 V		
	V L/P/E	222 V		
	Frequenza	49,97 Hz		
	Tipo Differenziale	Generale		
	Idn	30 mA		
	Forma d'onda corrente di test	AC		
	Limite tensione di contatto	50 V		
	Sistema Elettrico	TT		
30	Cabina 00130 RCD - Sequenza Auto	24/03/2015 17:42:00	Ok	PROVA DIFFERENZIALE LINEA CLIMA 1
	RCD - Sequenza Auto			
	Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 0°	20 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 180°	30 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 0°	20 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 180°	10 ms	Ok	
	Tensione di contatto	0 V		
	V L/N	222 V		
	V L/P/E	221 V		
	Frequenza	49,98 Hz		
	Tipo Differenziale	Generale		
	Idn	30 mA		
	Forma d'onda corrente di test	AC		
	Limite tensione di contatto	50 V		
	Sistema Elettrico	TT		
31	Cabina 00131 RCD - Sequenza Auto	24/03/2015 17:43:00	Ok	PROVA DIFFERENZIALE LINEA CLIMA 2
	RCD - Sequenza Auto			
	Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 0°	19 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 180°	29 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 0°	16 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 180°	6 ms	Ok	
	Tensione di contatto	0,1 V		
	V L/N	219 V		
	V L/P/E	220 V		
	Frequenza	49,98 Hz		
	Tipo Differenziale	Generale		
	Idn	30 mA		
	Forma d'onda corrente di test	AC		
	Limite tensione di contatto	50 V		
	Sistema Elettrico	TT		
32	Cabina 00132 RCD - Sequenza Auto	24/03/2015 17:43:00	Ok	PROVA DIFFERENZIALE LINEA CLIMA 3
	RCD - Sequenza Auto			
	Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 0°	20 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 180°	30 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 0°	16 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 180°	6 ms	Ok	
	Tensione di contatto	0 V		
	V L/N	221 V		
	V L/P/E	221 V		
	Frequenza	49,97 Hz		
	Tipo Differenziale	Generale		
	Idn	30 mA		
	Forma d'onda corrente di test	AC		
	Limite tensione di contatto	50 V		
	Sistema Elettrico	TT		
33	Cabina 00133 RCD - Sequenza Auto	24/03/2015 17:49:00	Ok	PROVA DIFFERENZIALE LINEA PRESE PARETI NUOVE
	RCD - Sequenza Auto			
	Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 0°	9 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x1 180°	20 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 0°	10 ms	Ok	
	Tempo d'intervento x5 180°	20 ms	Ok	
	Tensione di contatto	0 V		
	V L/N	223 V		
	V L/P/E	222 V		
	Frequenza	50 Hz		
	Tipo Differenziale	Generale		
	Idn	30 mA		
	Forma d'onda corrente di test	AC		
	Limite tensione di contatto	50 V		
	Sistema Elettrico	TT		
34	Cabina 00134 RCD - Corrente di intervento	24/03/2015 17:50:00	Ok	PROVA DIFFERENZIALE LINEA PRESE PARETI NUOVE DA PRESA VETRATA UFF. SX

RCD - Corrente di intervento		
Tempo d'intervento	10 ms	
Corrente d'intervento	25,5 mA	Ok
Tensione di contatto	0 V	
V L/N	221 V	
V L/PE	220 V	
Frequenza	50 Hz	
Tipo Differenziale	Generale	
Idn	30 mA	
Forma d'onda corrente di test	AC	
Fase della corrente di test	0 °	
Limite tensione di contatto	50 V	
Sistema Elettrico	TT	

35 Cabina 00135 RCD - Sequenza Auto

24/03/2015 17:51:00

RCD - Sequenza Auto		
Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 0°	20 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 180°	10 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 0°	20 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 180°	10 ms	Ok
Tensione di contatto	0 V	
V L/N	219 V	
V L/PE	220 V	
Frequenza	50 Hz	
Tipo Differenziale	Generale	
Idn	30 mA	
Forma d'onda corrente di test	AC	
Limite tensione di contatto	50 V	
Sistema Elettrico	TT	

36 Cabina 00136 Ra - No Trip - sis TT - Tensione di contatto - mod. Loop N/PE

24/03/2015 17:53:00

Ra - No Trip - sis TT - Tensione di contatto - mod. Loop N/PE		
Rmis	1,23 Ω	
Tensione di contatto	0 V	Ok
V L/PE	222 V	
Frequenza	50,01 Hz	
Corrente nominale RCD	30 mA	
Limite tensione di contatto	50 V	
Sistema Elettrico	TT	

37 Cabina 00137 RCD - Sequenza Auto

07/04/2015 18:27:00

RCD - Sequenza Auto		
Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 0°	30 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 180°	20 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 0°	10 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 180°	20 ms	Ok
Tensione di contatto	0 V	
V L/N	220 V	
V L/PE	220 V	
Frequenza	50 Hz	
Tipo Differenziale	Generale	
Idn	30 mA	
Forma d'onda corrente di test	AC	
Limite tensione di contatto	50 V	
Sistema Elettrico	TT	

38 Cabina 00138 RCD - Sequenza Auto

07/04/2015 18:30:00

RCD - Sequenza Auto		
Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 0°	11 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 180°	20 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 0°	10 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 180°	20 ms	Ok
Tensione di contatto	0 V	
V L/N	219 V	
V L/PE	220 V	
Frequenza	50,01 Hz	
Tipo Differenziale	Generale	
Idn	30 mA	
Forma d'onda corrente di test	AC	
Limite tensione di contatto	50 V	
Sistema Elettrico	TT	

39 Cabina 00139 RCD - Sequenza Auto

07/04/2015 18:33:00

RCD - Sequenza Auto		
Tempo d'intervento x½ 0°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x½ 180°	>999 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 0°	20 ms	Ok
Tempo d'intervento x1 180°	9 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 0°	16 ms	Ok
Tempo d'intervento x5 180°	6 ms	Ok
Tensione di contatto	0 V	
V L/N	221 V	
V L/PE	221 V	
Frequenza	50,01 Hz	
Tipo Differenziale	Generale	
Idn	30 mA	
Forma d'onda corrente di test	AC	
Limite tensione di contatto	50 V	
Sistema Elettrico	TT	

40 Cabina 00140 RCD - Corrente di intervento

07/04/2015 18:56:00

RCD - Corrente di intervento		
Corrente d'intervento	109 ms	
Corrente d'intervento	400 mA	Ok
Tensione di contatto	0,4 V	

V L/N 222 V  
V L/PE 222 V  
Frequenza 49,98 Hz  
Tipo Differenziale Generale  
Idn 500 mA  
Forma d'onda corrente di test AC  
Fase della corrente di test 0 °  
Limite tensione di contatto 50 V  
Sistema Elettrico TT

**BO.MA.LUX impianti elettrici**  
**di BONATO MATTEO**

sede: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)  
residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)  
C.F.: BNT MRT 79001810409 P.IVA: 09925410243  
Tel. e fax 0444/550700; cell. 335/6590208  
e-mail: bonato@liberm.it

